



# Introduzione al Commissioning

## 3. SOLARWATT Manager portal





# STEP 3

## SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

Scansiona il QR Code per  
guardare il video tutorial



# SOLARWATT Manager portal


Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 1) Identificazione dell'indirizzo IP del Manager flex


**Primo metodo:** <http://energymanager.local>

Digitare l'URL **http://energymanager.local** sulla barra degli indirizzi del Browser per identificare l'indirizzo IP di SOLARWATT Manager flex.


1

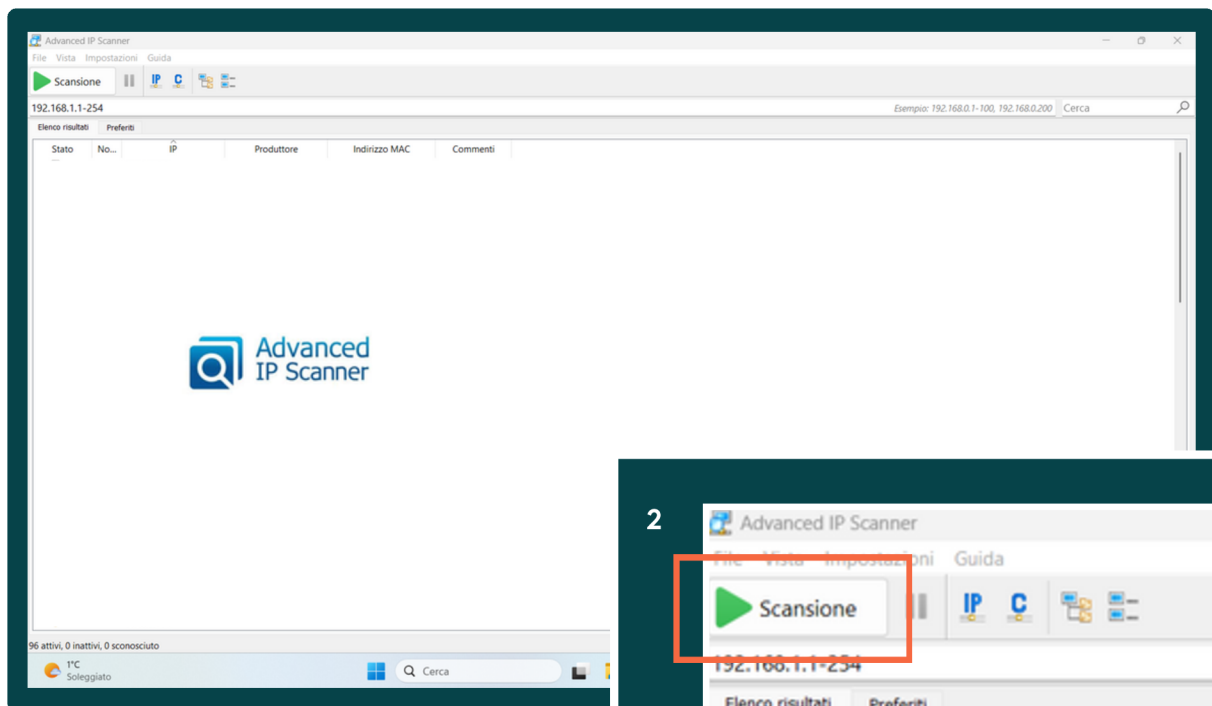

2

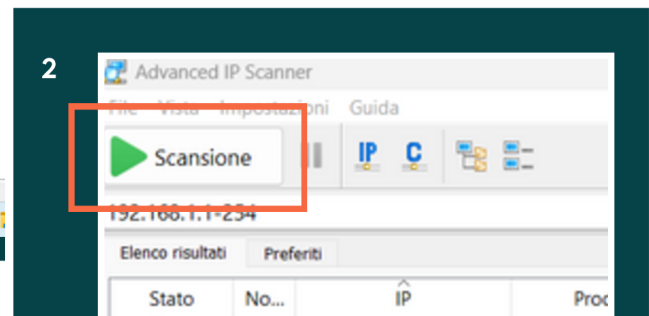

3

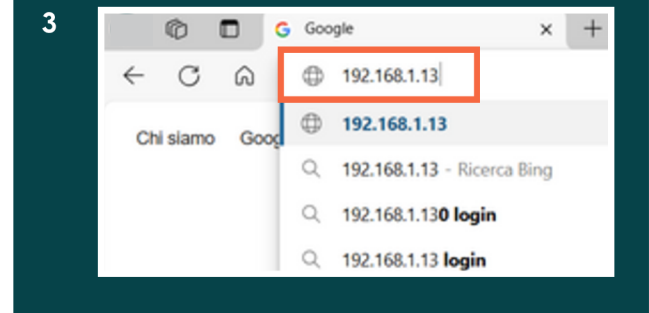

**1) Oppure:** Il secondo metodo è cercare online il programma gratuito "**Advanced IP Scanner**" per scaricarlo e installarlo sul PC.

**2)** Avviare il programma e cliccare su "**Scansione**" per individuare l'indirizzo IP del Manager flex installato. **Nota bene:** Assicurarsi che il PC sia connesso alla stessa rete del sistema di monitoraggio.

**3)** Copiare l'indirizzo IP e **incollarlo sulla barra di ricerca** del Browser.





# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Login

**Nota bene:** Il passaggio precedente è obbligatorio per accedere a questa schermata.

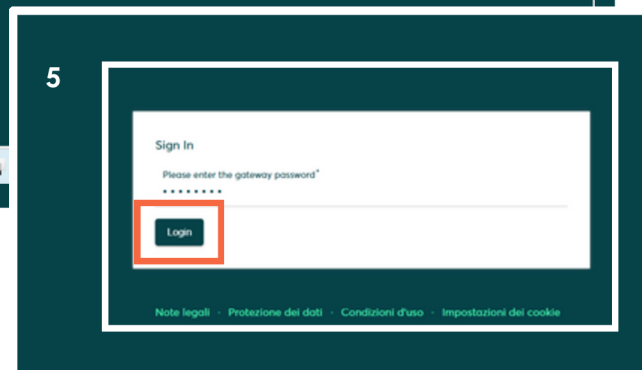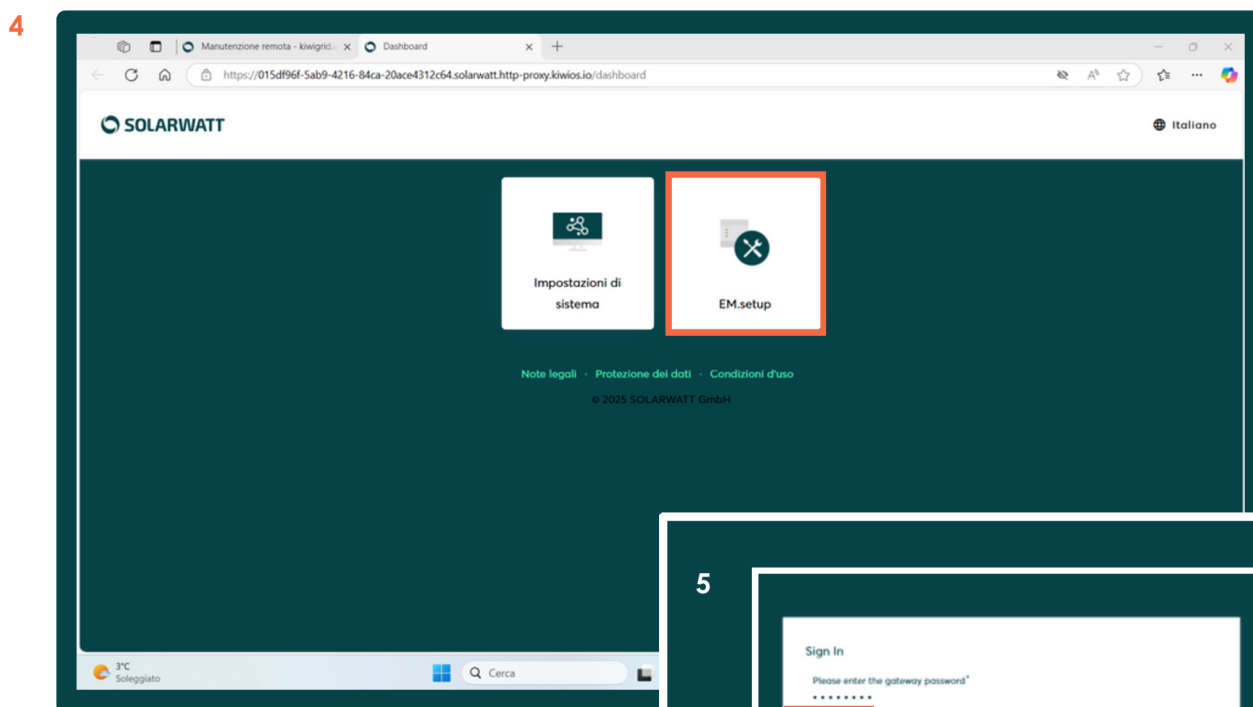

4) Cliccare sull'icona "EM.setup".

5) Inserire la password apposta **sull'etichetta del Manager flex**, e cliccare su "Login".

# SOLARWATT Manager portal


Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Sezione "Cerca dispositivi"

A questo punto è possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

6

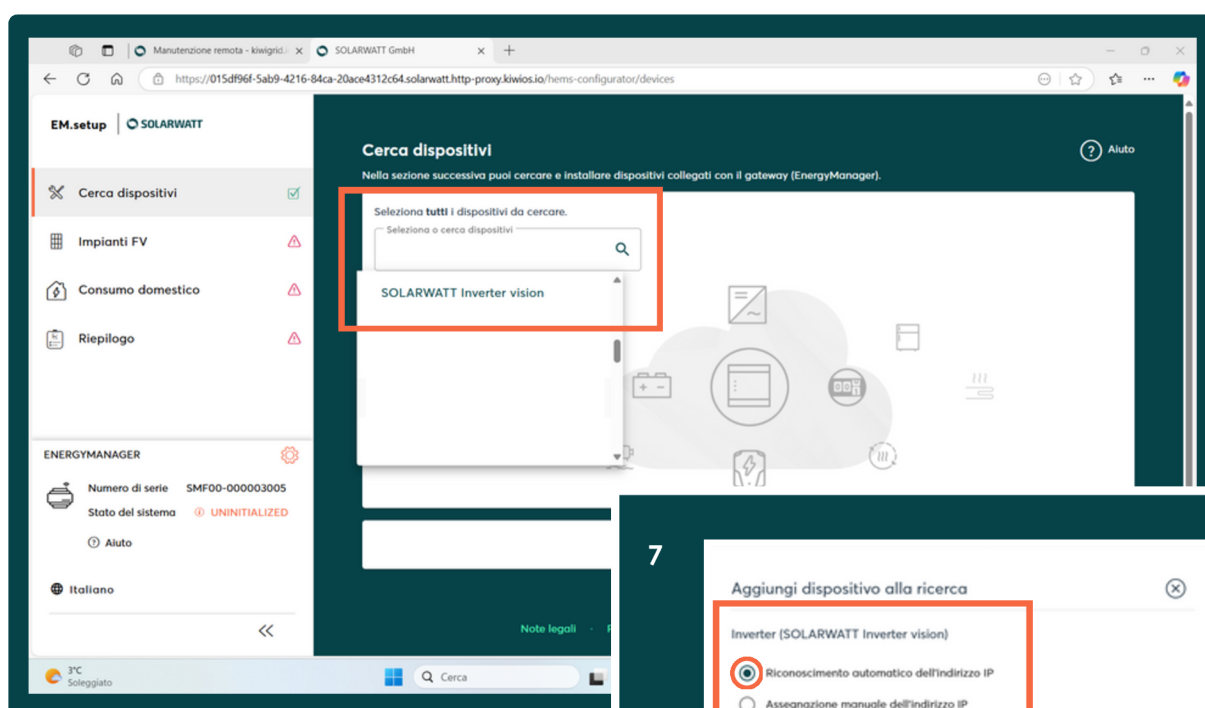

6) Cliccare su "Seleziona o cerca dispositivi". **Nota bene:** Nell'elenco sono presenti anche i dispositivi non associabili a Battery vision.


7) Scegliere l'opzione "Riconoscimento automatico".

8) Inserire l'indirizzo IP e cliccare su "Aggiungi dispositivo alla ricerca".

7



8

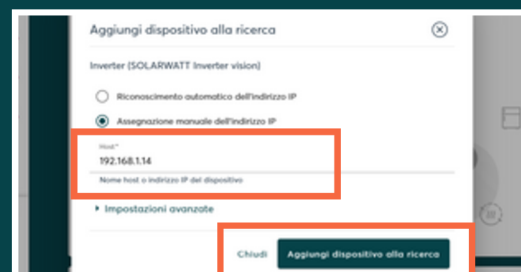

# SOLARWATT Manager portal


Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Sezione "Cerca dispositivi"

A questo punto è possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

9

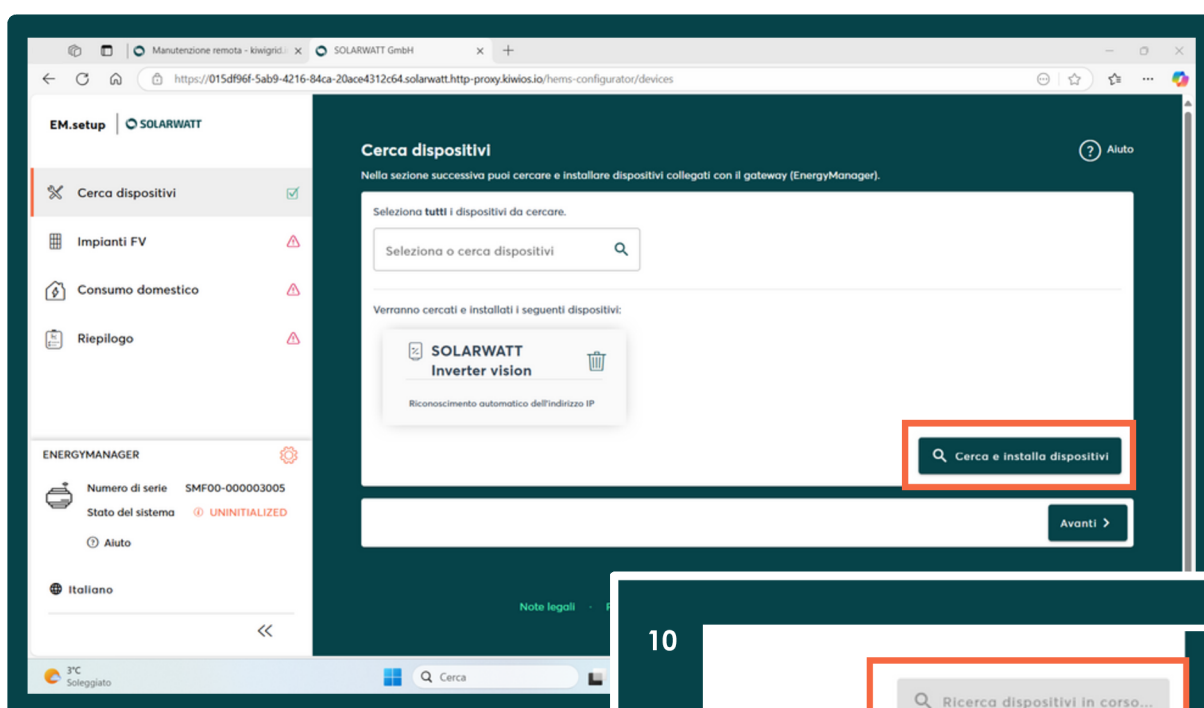

9) Dopo aver cliccato su "Aggiungi dispositivo alla ricerca", è necessario cliccare su "**Cerca e installa dispositivi**" per visualizzare la panoramica dei dispositivi installati.


10) "Ricerca dispositivi in corso": **Attendere il riscontro della piattaforma. Nota bene:** Nessun riscontro al primo tentativo? Riprovare.

11) "Ricerca dispositivi in corso": Visualizzare i risultati e **se necessario configurarli**.

10



11

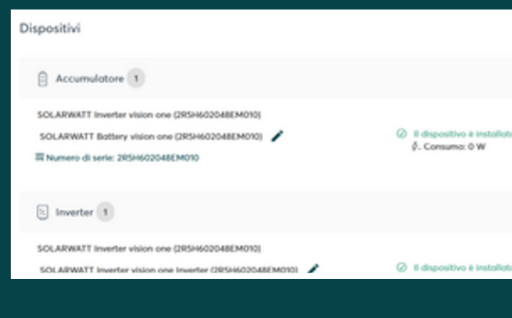



# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Sezione "Cerca dispositivi"

A questo punto è possibile cominciare la procedura per selezionare i dispositivi da installare.

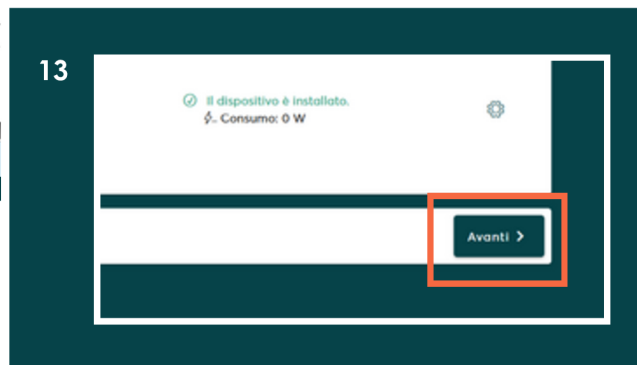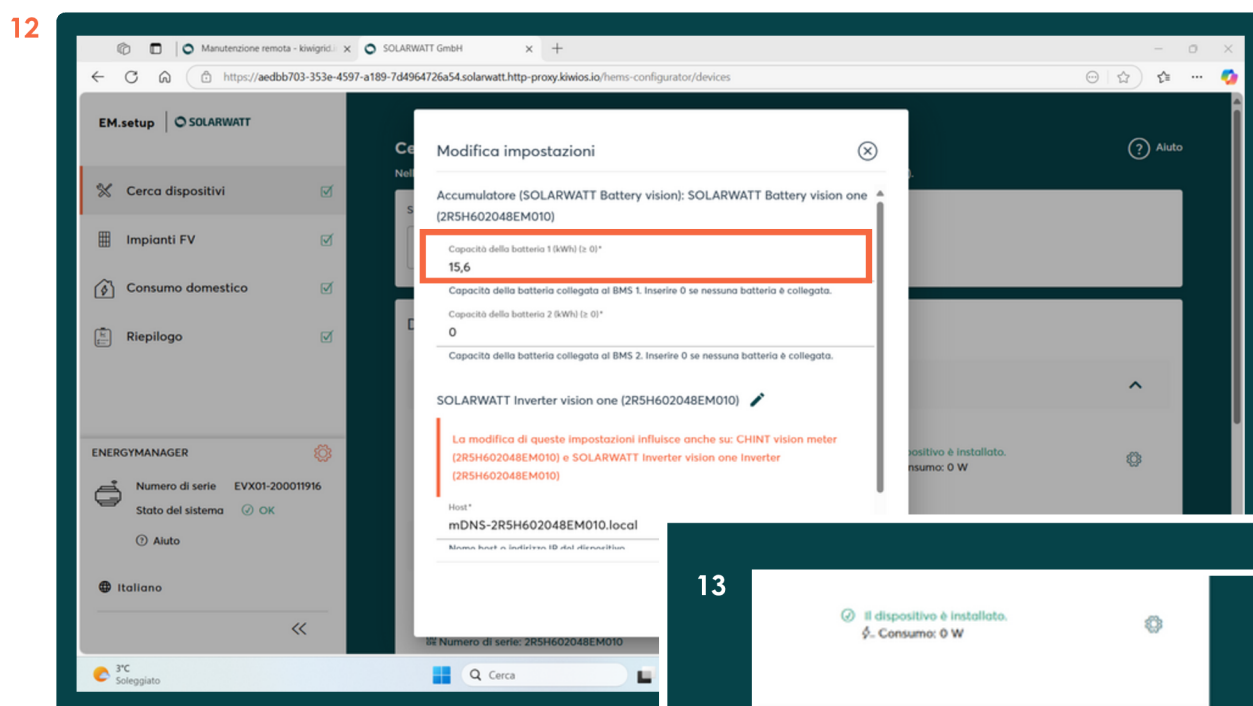

**12)** Tra i setting dei risultati, **impostare la capacità utile delle batterie (5,2 - 7,8 - 10,4 - 13 - 15,6 - 18,2 kWh).**

**13)** Al termine della configurazione dei risultati, cliccare su **"Avanti"**.


# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Sezione “Impianti FV”

A questo punto è possibile visualizzare la sezione successiva dove poter inserire i dati dell’impianto fotovoltaico.

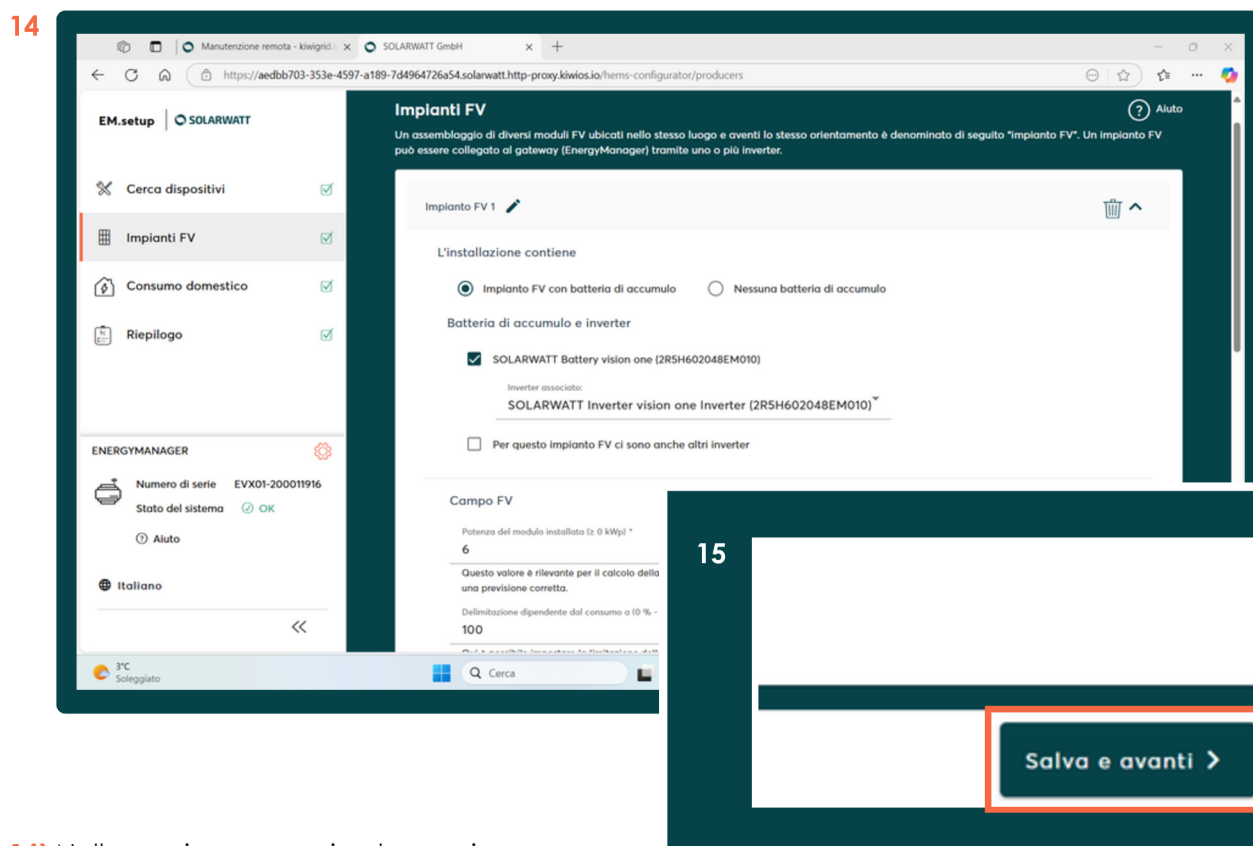

14) Nella pagina successiva troverai una **descrizione dettagliata di tutti i campi di questa sezione**.

15) Al termine della configurazione, cliccare su “**Salva e avanti**”.








# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Step 14. Dettaglio "Impianti FV"


Impianto FV 1   

L'installazione contiene

Impianto FV con batteria di accumulo  Nessuna batteria di accumulo

Batteria di accumulo e inverter

SOLARWATT Battery vision one (2R5H602048EM010)

Inverter associato:  
SOLARWATT Inverter vision one Inverter (2R5H602048EM010) 

Per questo impianto FV ci sono anche altri inverter

Campo FV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Potenza del modulo installato (≥ 0 kWp) *</p> <p><b>6</b> kWp</p> <p>Questo valore è rilevante per il calcolo della delimitazione e per una previsione corretta.</p> <p>Delimitazione dipendente dal consumo a (0 % - 100 %) *</p> <p><b>100</b> %</p> <p>Qui è possibile impostare la limitazione della potenza di immissione nel punto di immissione in rete. Tenere presente le norme di legge attualmente in vigore. Un'impostazione del 100% significa che non vi è alcuna decurtazione.</p> <p>Remunerazione per l'immissione in rete *</p> <p><b>12</b> c/kWh</p> <p>Questo valore si basa sui tassi di sovvenzione EEG della Bundesnetzagentur [Agenzia federale delle reti]</p> | <p>Data di messa in esercizio</p> <p><b>23/10/2024</b> </p> <p>Data di messa in esercizio di questo impianto FV</p> <p>Orientamento dell'impianto FV (-160° - 160°)</p> <p><b>0</b> °</p> <p>Per la previsione è rilevante indicare in gradi lo scostamento dall'orientamento verso sud. Verso sud sono 0 gradi, verso ovest sono 90 gradi, verso est sono -90 gradi</p> <p>Inclinazione verticale (0° - 90°)</p> <p><b>22</b> °</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**"Potenza modulo installato"**: Inserire la potenza AC dell'inverter.

**"Delimitazione dipendente dal consumo"**: Inserire la percentuale di immissione desiderata, applicata alla potenza indicata.

Impostazioni per tutti gli impianti FV

Dati indirizzo per previsioni meteo

Per le previsioni meteo, l'ubicazione degli impianti FV è rilevante.

CAP\* **38122**

Luogo\* **Trento**

Paese\* **Italia**


# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Sezione "Consumo domestico"

A questo punto è necessario scegliere la posizione del contatore.

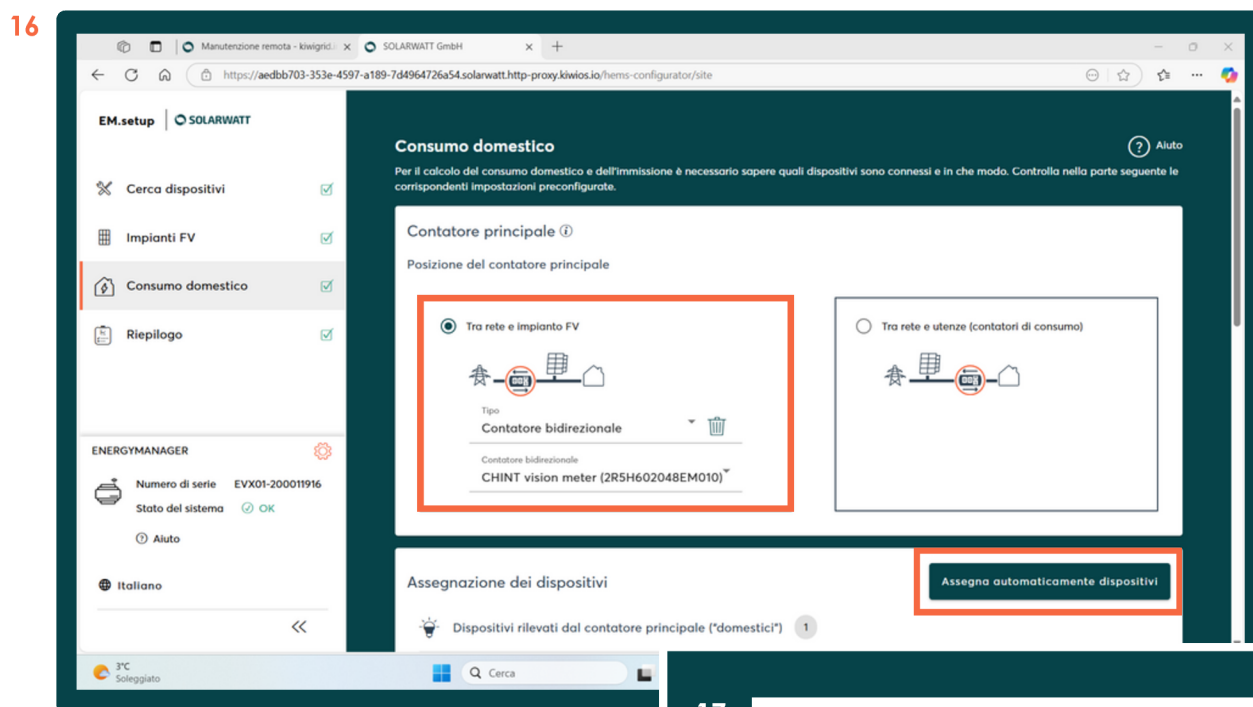

16) Il 99% degli impianti rientra nell'opzione "Tra rete e impianto". Per configurarlo correttamente, selezionare l'opzione "Contatore bidirezionale" nel campo Tipo, quindi scegliere "CHINT vision meter" nel campo Contatore bidirezionale. Successivamente, cliccare su "Assegna automaticamente i dispositivi".

Nella pagina successiva troverai una **descrizione dettagliata di tutti i campi di questa sezione**.

17) Al termine della configurazione, cliccare su "Salva e avanti".



# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Step 16. Dettaglio “Consumo domestico”

Contatore principale ⓘ

Posizione del contatore principale

Tra rete e impianto FV

Tipo  
Contatore bidirezionale ✕

Contatore bidirezionale  
CHINT vision meter (2R5H602048EM010) ▼

Tra rete e utenze (contatori di consumo)

Assegnazione dei dispositivi Assegna automaticamente dispositivi

💡 Dispositivi rilevati dal contatore principale (“domestici”) 1

I seguenti dispositivi sono rilevati dal contatore principale e confluiscono direttamente nel calcolo del consumo domestico.

🏠 Impianto FV 1 ^

Impianto FV 1  
Inverter: SOLARWATT Inverter vision one Inverter  
(2R5H602048EM010)

⚙️ Modifica assegnazione dispositivi

**Nota bene:** Il dispositivo rilevato comparirà nella sezione dedicata.

🏠 Dispositivi non rilevati dal contatore principale (“di rete”) 0

I seguenti dispositivi non sono rilevati dal contatore principale e confluiscono indirettamente nel calcolo del consumo domestico (i dispositivi sono ancora rilevati dal contatore EVU).

Finora non sono stati rilevati dispositivi “di rete”.

⋮ Dispositivi non bilanciati 0

I seguenti dispositivi non confluiscono nel calcolo del consumo domestico perché non sono rilevati neanche dal contatore EVU. Ciò riguarda ad esempio impianti FV a immissione totale o dispositivi con tariffa propria, come ad esempio le pompe di calore.

Tutti i dispositivi vengono rilevati.


# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Sezione "Riepilogo"

A questo punto è possibile avere una panoramica di tutti i settings delle sezioni precedenti.

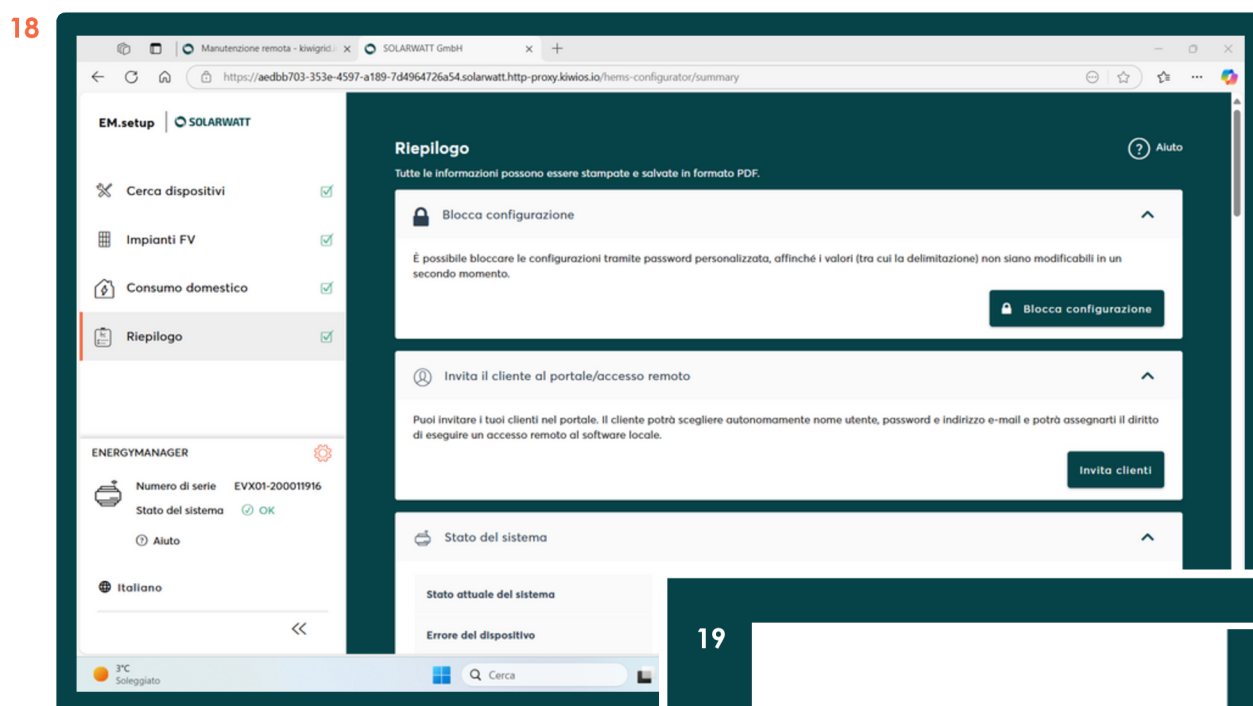

18) Nella pagina successiva troverai una **descrizione dettagliata di tutti i campi di questa sezione.**

19) Per rendere operativo Manager flex, cliccare su **"Riavviare il sistema"**.

20) Infine, cliccare su **"Riavvia"**.



# SOLARWATT Manager portal

## Configura il sistema di monitoraggio SOLARWATT Manager flex

### 2) Configurazione EM.setup

#### Step 18. Dettaglio “Riepilogo”

Proseguire nella pagina successiva per i  
restanti campi di questa sezione.



# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 2) Configurazione EM.setup

### Step 18. Dettaglio "Riepilogo"

**Impianto FV**

Impianto FV 1

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inverter assegnati                     | SOLARWATT Battery vision one (2RSH602048EM010) → SOLARWATT Inverter vision one Inverter (2RSH602048EM010) |
| Potenza del modulo installato          | 6 kWp                                                                                                     |
| Delimitazione dipendente dal consumo a | 100 %                                                                                                     |
| Remunerazione per l'immissione in rete | 12 c/kWh                                                                                                  |
| Data di messa in esercizio             | 2024-10-23                                                                                                |
| Orientamento dell'impianto FV          | -                                                                                                         |
| Inclinazione verticale                 | 22°                                                                                                       |

Dati indirizzo per previsioni meteo

|       |        |
|-------|--------|
| CAP   | 38122  |
| Luogo | Trento |
| Paese | Italia |

**Verifica delimitazione**

La delimitazione degli inverter può essere verificata solo se è effettivamente presente una produzione FV da parte dei campi dei moduli.

SOLARWATT Inverter vision one Inverter (2RSH602048EM010)

Produzione attuale 456 W

[Verifica delimitazione](#)

**Stampa/salva PDF**

Suggerimento: tramite il dialogo di stampa dei browser/sistemi operativi moderni è possibile generare anche documenti PDF. A tale scopo, nel dialogo di stampa, invece di selezionare una stampante, selezionare l'opzione "Stampa come PDF".

[Stampa riepilogo](#)

**Riavvio per la prima messa in esercizio**

Al momento della prima messa in esercizio, dopo la registrazione del cliente, si deve riavviare il gateway (EnergyManager), poiché altrimenti nel portale del cliente finale non sarà visualizzato nessun dato. Per fare ciò, fare clic sul pulsante "Riavviare il sistema".

Configurazione avvenuta con successo

[Riavviare il sistema](#)

# SOLARWATT Manager portal


Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 3) SOLARWATT Installer Center

### Login Accesso Installatore

A questo punto è possibile accedere a SOLARWATT Manager Portal con account installatore.

21

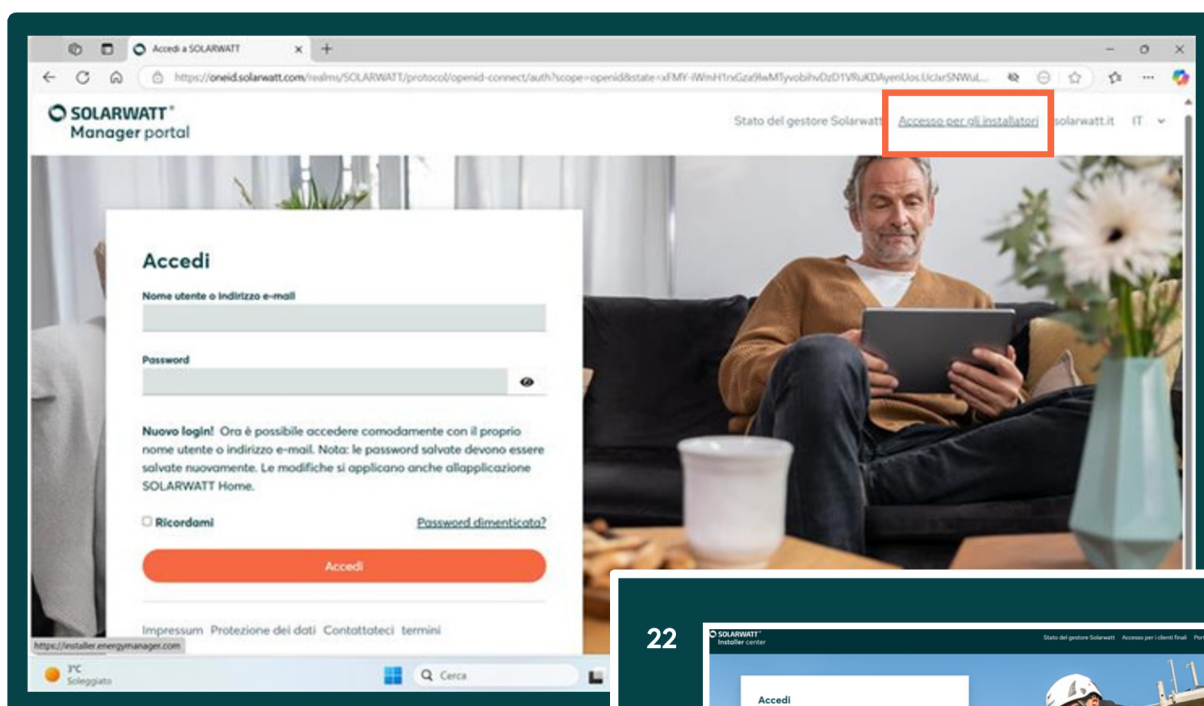


21) Digitare l'URL **www.energymanaer.com** sulla barra degli indirizzi del Browser, e cliccare su **"Accesso per gli installatori"** in alto a destra.


22) Per creare un account installatore, cliccare su **"Registrati ora"**.

23) Compilare il **form** con i dati richiesti e al termine della configurazione, cliccare su **"Invia"**.

22

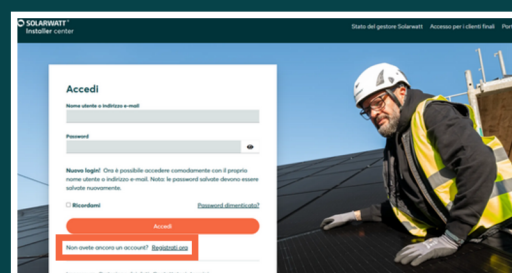

23

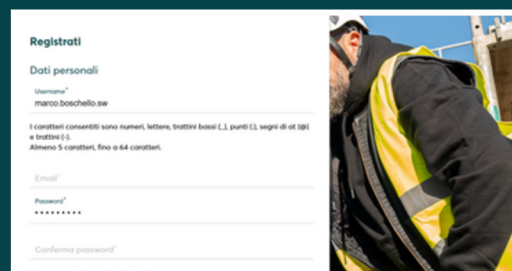



# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 3) SOLARWATT Installer Center

### Step 23. Dettaglio “Compilazione form per creazione account”

**Registrati**

**Dati personali**

Username\*

I caratteri consentiti sono numeri, lettere, trattini bassi ( \_ ), punti ( . ), segni di ot ( @ ) e trattini ( - ).  
Almeno 5 caratteri, fino a 64 caratteri.

Email\*

Password\*

••••••••

Conferma password\*

Una password sicura dovrebbe contenere:

- lettere minuscole

lettere minuscole  
numeri o caratteri speciali  
minimo 8 caratteri

**Indirizzo**

Nome\*

Cognome\*

Codice postale

Città

Paese\*

**Dati Azienda**

E-Mail

Nome azienda

Professione

Proseguire nella pagina successiva per i  
restanti campi di questa sezione.






# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 3) SOLARWATT Installer Center

### Step 23. Dettaglio “Compilazione form per creazione account”

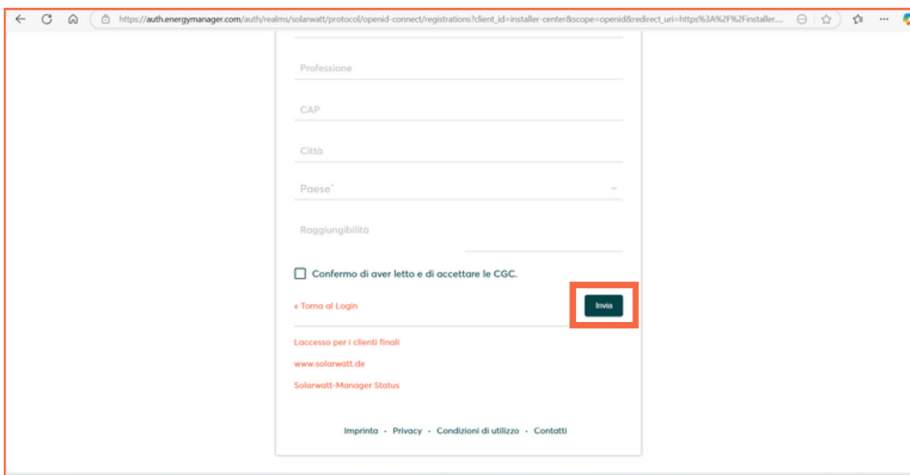

Professione

CAP

Città

Paese

Raggiungibilità

Confermo di aver letto e di accettare le CGC.

[Torna al Login](#)

**Invia**

Accesso per i clienti finali  
[www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de)  
Solarwatt-Manager Status

[Imprinta](#) - [Privacy](#) - [Condizioni di utilizzo](#) - [Contatti](#)

## SOLARWATT Manager portal


Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

### 3) SOLARWATT Installer Center

#### Portale per l'Installatore

All'interno del portale l'installatore potrà monitorare online le installazioni del Manager flex, identificare automaticamente problematiche e relative cause, e accedere da remoto a tutte le configurazioni Manager.


24

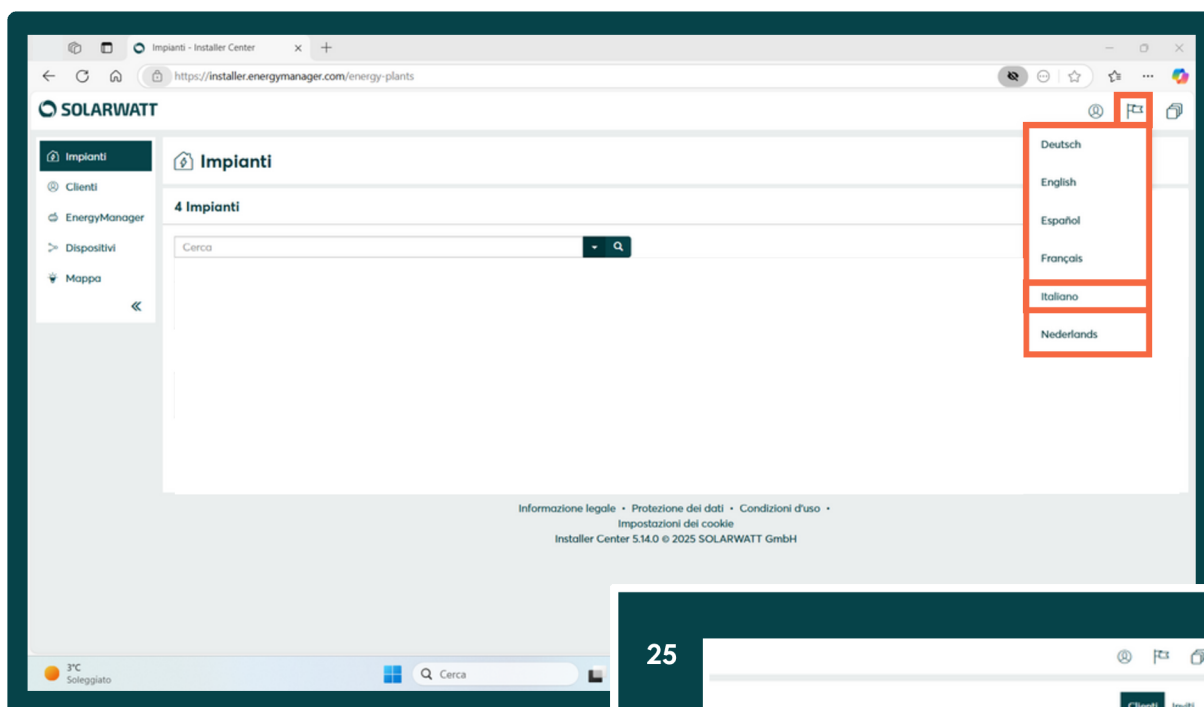

24) Impostare la lingua "italiano" in alto a destra.

25) Accedendo alla sezione "Clienti" corrispondente alla seconda voce del menu a sinistra, cliccare su "Invita il cliente sul portale".

25

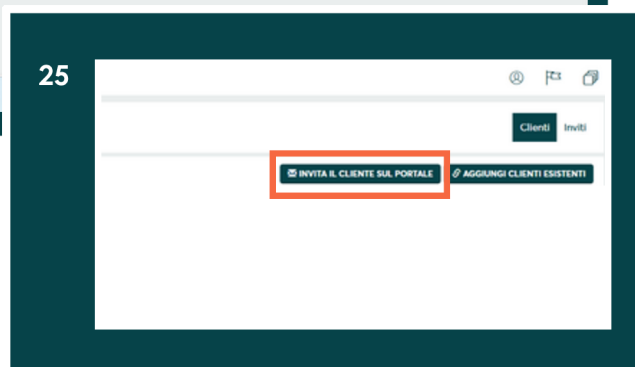

# SOLARWATT Manager portal

Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 3) SOLARWATT Installer Center

### Invito al cliente per la registrazione al portale

Una volta ricevuta la mail di invito, il cliente potrà creare un nome utente e una password per accedere a Energy Manager Portal dedicato ai clienti finali e all'applicazione SOLARWATT Home.

26

Invita il cliente nel portale

**Dati clienti**  
Inserire i dati clienti, in modo che ai clienti possa essere inviato l'indirizzo personalizzato.

**NOME**  
Nome del cliente

**COGNOME**  
Cognome del cliente

**E-MAIL**  
Indirizzo e-mail del cliente

**LINGUA**  
Italiano

**PAESE (LUOGO D'INSTALLAZIONE)**  
Germania

**EnergyManager**  
Inserire i dati del gateway (Energy Manager) del cliente per confermare che si tratti di un cliente con sistema energetico.

**NUMERO DI SERIE**  
Numero di serie

**PASSWORD**  
Password

26) Compilare il form con i dati richiesti per invitare il cliente finale.

**Nota bene:** Sul campo dedicato a EnergyManager inserire la password apposta sull'etichetta del Manager flex.

27) Al termine della configurazione, cliccare su "Invita nuovo cliente".

27

Germania

**EnergyManager**  
Inserire i dati del gateway (EnergyManager) del cliente per confermare che si tratti di un cliente con sistema energetico.

**NUMERO DI SERIE**  
Numero di serie

**PASSWORD**  
Password

INVITA NUOVO CLIENTE

# SOLARWATT Manager portal


Configura il sistema di monitoraggio  
SOLARWATT Manager flex

## 4) Energy Manager Portal

### Portale per il cliente finale

All'interno del portale il cliente finale potrà avere panoramica di produzione fotovoltaica, consumi e carica delle batterie, così come di tutti i dispositivi collegati.

28

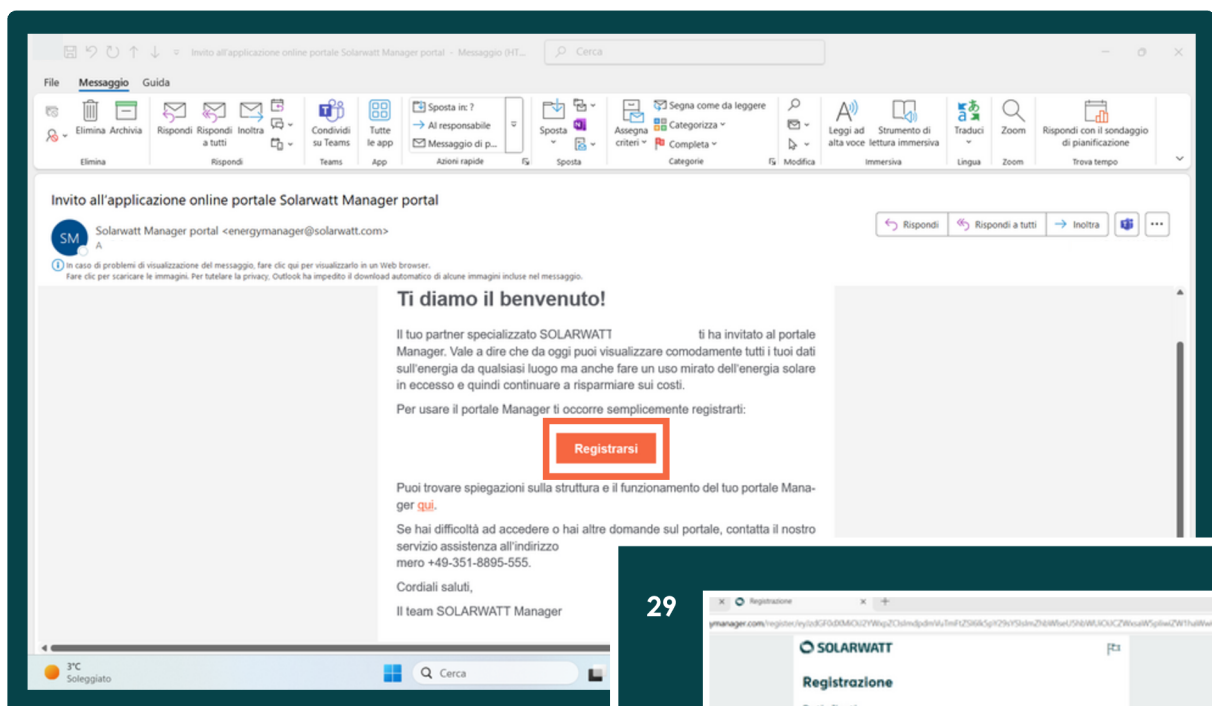


28) Il cliente finale **riceverà una e-mail invito per registrarsi** a Energy Manager Portal. Per accedere, cliccare su **“Registrarsi”**.

29) Atterrerà su un form di contatto da compilare in tutti i suoi campi per poi cliccare su **“Registra”**.

30) Al termine della registrazione, **riceverà una seconda e-mail di conferma**.

29

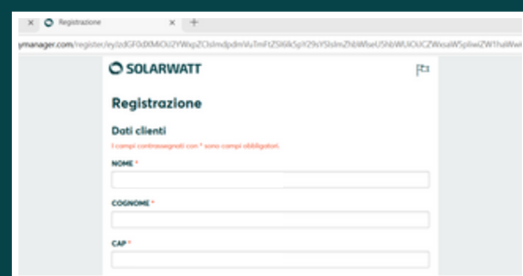

30



Ciente finale

# SOLARWATT Home app



Scansiona il  
QR Code per  
guardare il  
video tutorial

# SOLARWATT ITALIA S.r.l.

## Sedi

### **Sede operativa**

SOLARWATT ITALIA S.r.l.  
viale della Navigazione n. 52  
35129 Padova

### **Sede legale**

SOLARWATT ITALIA S.r.l.  
via Cavour n. 23  
39100 Bolzano  
P.IVA 02914730219  
Codice SDI 12UBO1P

## Customer Service Center

### **Indirizzo e-mail**

[service.italia@solarwatt.com](mailto:service.italia@solarwatt.com)

**Il domani, oggi.**  
**Soluzioni a prova di futuro.**